


# SPRĘŻARKI COPELAND \*\* D 8 R + S \*\*

Zamienniki części do sprężarek chłodniczych-Aftermarket spare parts for compressors

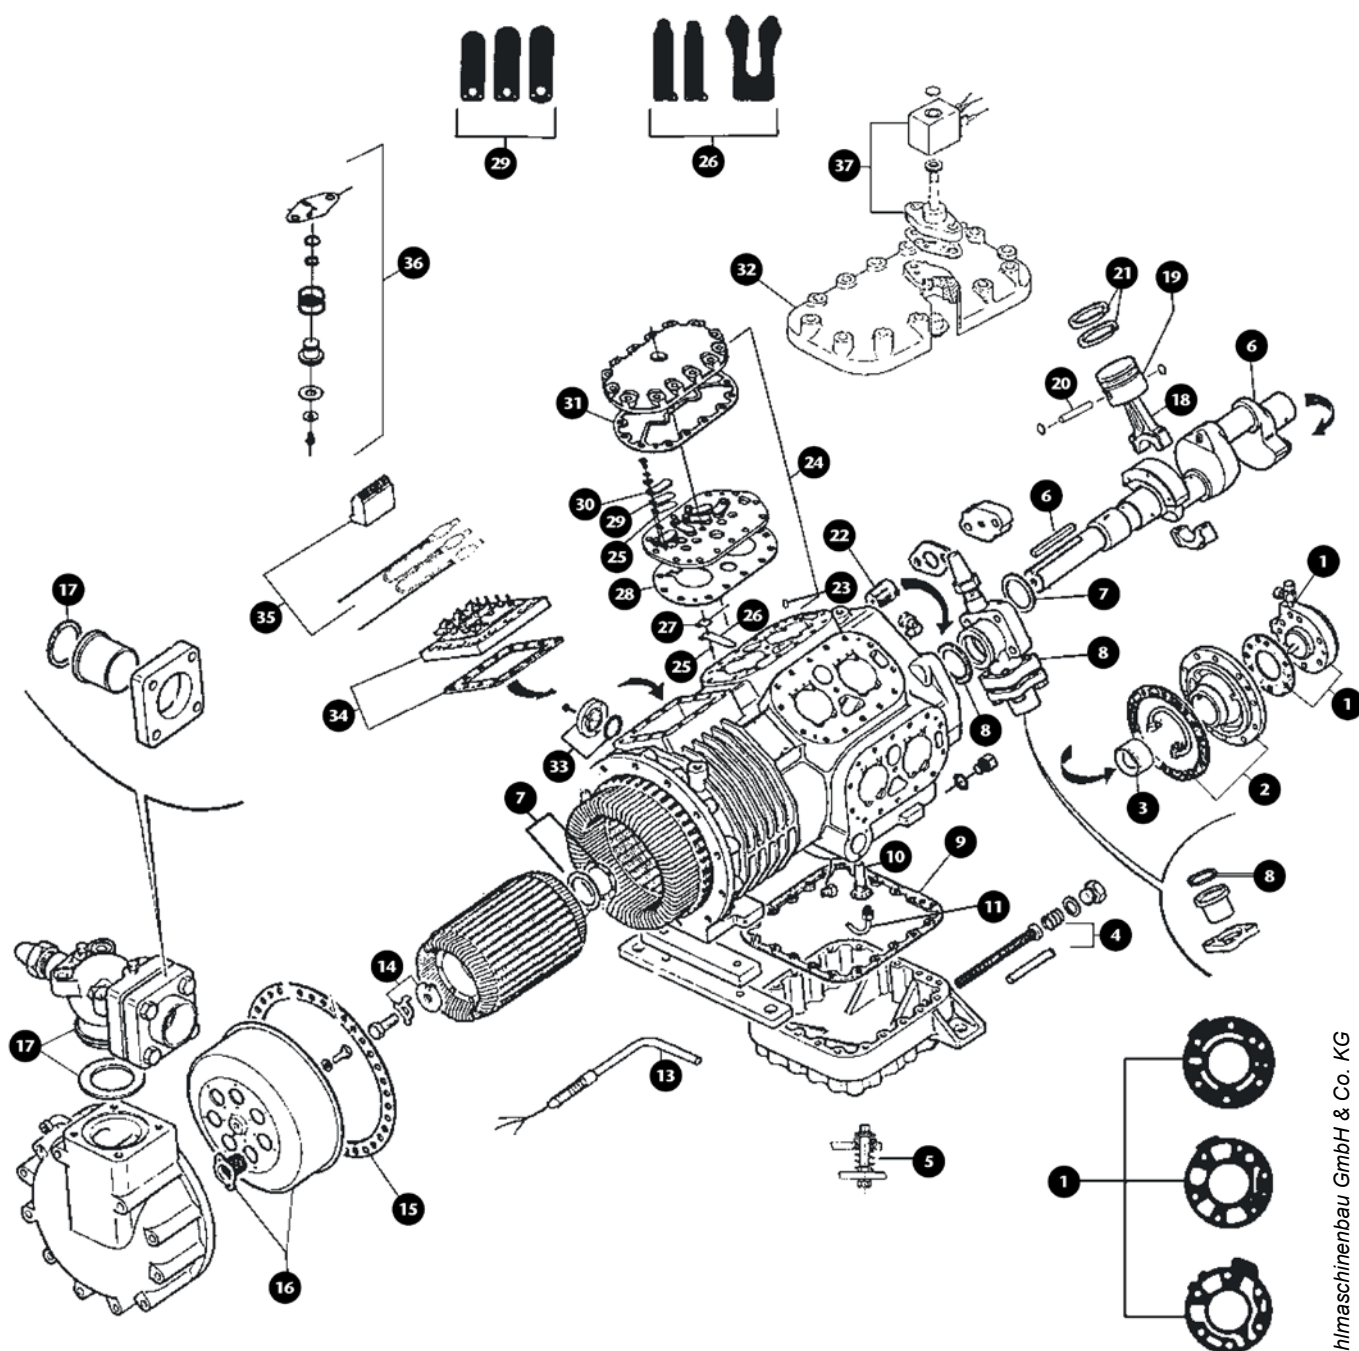

# SPRĘŻARKI COPELAND \*\* D 8 R + S \*\*

Zamienniki części do sprężarek chłodniczych-Aftermarket spare parts for compressors

|    |     |      |                                                             |    |     |      |                                            |
|----|-----|------|-------------------------------------------------------------|----|-----|------|--------------------------------------------|
| 0  | KIT | 1008 | Komplet uszczeltek                                          | 21 | SGM | 1021 | Pierścień gruby RH, 3,17 mm; + 0,50 mm     |
| 1  | PMP | 1000 | Pompa olejowa                                               |    | SGM | 1031 | Pierścień gruby RJ, 3,17 mm; + 0,50 mm     |
|    | GKT | 1060 | Uszczelka pompy olejowej                                    |    | SGM | 1041 | Pierścień gruby SK, 3,17 mm; + 0,50 mm     |
|    | GKT | 1061 | Uszczelka pompy olejowej                                    | 22 | VSG | 1000 | Zawór bezpieczeństwa wewn.                 |
|    | GKT | 1097 | Uszczelka pompy olejowej                                    |    | GKT | 1016 | Uszczelka zaworu bezpieczeństwa            |
|    | RNG | 1055 | O-ring pokrywy 4 śruby                                      | 23 | PIN | 1031 | Bolec ssawny płyty zaworowej RJ            |
|    | RNG | 1065 | O-ring pokrywy 3 śruby                                      | 24 | PLT | 1020 | Płyta zaworowa RH + SH                     |
|    | SRD | 1000 | Zawór Schrader, gniazdo ciśnienia oleju                     |    | PLT | 1030 | Płyta zaworowa RJ + SJ                     |
|    | PLU | 1010 | Pokrywa pompy Sentronic                                     |    | PLT | 1040 | Płyta zaworowa SK                          |
| 2  | HSG | 1008 | Obudowa pompy                                               | 25 | PIN | 1000 | Bolec ustalający płytkę ssaw. + tłocz.; RH |
|    | GKT | 1002 | Uszczelka obudowy pompy                                     |    | PIN | 1001 | Bolec ustalający płytkę ssaw.; RJ          |
| 3  | BRG | 1008 | Komplet 3 panewek: - 0,25 mm; - 0,50 mm                     | 26 | VAL | 1020 | Płytki zaworowa ssawna; RH                 |
|    | BRG | 1009 | Komplet 3 panewek teflonowych                               |    | VAL | 1030 | Płytki zaworowa ssawna; RJ                 |
| 4  | SRO | 1000 | Filtr olejowy, osłona + sprężyna; L = 190 mm $\phi$ = 18 mm |    | VAL | 1040 | Płytki zaworowa ssawna; SK                 |
|    | SRO | 1001 | Filtr olejowy; L = 113 mm $\phi$ = 13 mm; D8S               | 27 | PAD | 1000 | Podkładka płytki ssawnej; RH               |
|    | SRO | 1002 | Oslona filtru olejowego; L = 113 mm $\phi$ = 13 mm; D8S     |    | PAD | 1030 | Podkładka 1 płytki ssawnej gumy; RJ        |
|    | SRO | 1003 | Filtr olejowy, różowy; L = 200 mm $\phi$ = 22 mm            |    | PAD | 1031 | Podkładka 2 płytki ssawnej plastik; RJ     |
|    | GKT | 1081 | Uszczelka miedziana filtru                                  | 28 | GKT | 1020 | Uszczelka płyty zaworowej RH               |
|    | PLU | 1000 | Korek 1" magnetyczny, filtr dawny.                          |    | GKT | 1030 | Uszczelka płyty zaworowej RJ e = 1,5 mm    |
| 5  | AMR | 1003 | Komplet 4 amortyzatorów, karter głęboki                     |    | GKT | 1031 | Uszczelka płyty zaworowej RJ e = 1,0 mm    |
| 6  | CKS | 1008 | Wał korbowy, RJ + RH + RL + RT                              |    | GKT | 1033 | Uszczelka płyty zaworowej RJ e = 2,0 mm    |
|    | KEY | 1008 | Kłucz wału korbowego                                        |    | GKT | 1040 | Uszczelka płyty zaworowej SK e = 1,2 mm    |
| 7  | WAS | 1008 | Podkładka stalowa, gwiazdkowa                               | 29 | VAL | 1000 | Płytki zworowa tłoczna, RH                 |
|    | WAS | 1009 | Podkładka brązowa, gładka                                   |    | VAL | 1031 | Płytki zworowa tłoczna, RJ                 |
| 8  | GRF | 1018 | Kran tłoczny, 1 5/8" - 42 mm                                |    | VAL | 1032 | Płytki zworowa tłoczna, SJ                 |
|    | GKT | 1007 | Uszczelka kranu tłocznego, zewn. 73x57                      |    | VAL | 1041 | Płytki zworowa tłoczna, SK                 |
|    | GKT | 1006 | Uszczelka kranu tłocznego, wewn. 82x65                      |    | PIN | 1002 | Bolec płytki tłocznej, RJ                  |
| 9  | GKT | 1051 | Uszczelka pokrywy spodu karteru                             |    | SPG | 1000 | Sprężyna płytki tłocznej, RH               |
| 10 | VSG | 1003 | Zawór by-pass wewn., stalowy                                | 30 | RTR | 1000 | Ogranicznik płytki tłocznej                |
|    | VSG | 1004 | Zawór by-pass wewn., plastikowy                             | 31 | GKT | 1040 | Uszczelka głowicy RH + RJ                  |
| 11 | VSG | 1002 | Zawór retencyjny olejowy karteru, zakrzywiony               | 32 | HD  | 1000 | Głowica z regul. wydajności                |
| 13 | HTR | 1008 | Grzałka karteru, zakrzywiona 200W 220V                      | 33 | GLS | 1000 | Wziernik olejowy                           |
| 14 | WAS | 1018 | Podkładka ustalająca rotor                                  |    | RNG | 1035 | O-ring wziernik olejowego                  |
|    | LCK | 1008 | Podkładka blokująca rotor                                   | 34 | TER | 1008 | Płytki zaciskowa 6 końcówek, kompletny     |
| 15 | GKT | 1000 | Uszczelka pokrywy ssawnej                                   |    | GKT | 1042 | Uszczelka płytki zaciskowej                |
| 16 | SRN | 1000 | Filtr pokrywy ssawnej                                       |    | GKT | 1014 | Izolator końcówek zasilania                |
|    | SRN | 1008 | Kołnierz + filtr ssawny                                     | 35 | SEN | 1001 | Termistor 80°C biały, ssawnej              |
| 17 | GRF | 1020 | Kran ssawny, 2 5/8" - 67 mm, D8RH                           |    | SEN | 1002 | Termistor 100°C czerwony, tłoczny          |
|    | GRF | 1021 | Kran ssawny, 3 1/8" - 80 mm, D8RJ                           |    | SEN | 1005 | Przełącznik Kriwan INT - 69, 220V          |
|    | GKT | 1005 | Uszczelka kranu ssawnego, zewn. 82x63                       |    | SEN | 1006 | Przełącznik Kriwan INT - 69 TM, 220V       |
|    | GKT | 1009 | Uszczelka kranu ssawnego, wewn. 106x85                      |    | SEN | 1007 | Przełącznik Kriwan INT - 69 VS, 220V       |
| 18 | ROD | 1000 | Korbowód; - 0,25 mm; - 0,50 mm; - 1mm                       | 36 | RPR | 1000 | Komplet naprawczy regul. wydajności        |
|    | ROD | 1040 | Korbowód SK; - 0,25 mm; - 0,50 mm; - 1mm                    |    | GKT | 1080 | Uszczelka teflon, płaska                   |
|    | BLT | 1000 | Śruba mocowania korbowodu                                   |    | GKT | 1079 | Uszczelka teflon, okrągła                  |
|    | TLT | 1000 | Kłucz montażowy śrub korbowodu                              |    | GKT | 1088 | Uszczelka zaworu elektromag.               |
| 19 | PST | 1021 | Tłok + sworzeń; RH, otwór 3,17 mm; + 0,50 mm                |    | GKT | 1065 | Uszczelka zaworu elektromag., metalowa     |
|    | PST | 1031 | Tłok + sworzeń; RJ, otwór 3,17 mm; + 0,50 mm                | 37 | SOL | 1000 | Zawór elektromag. ALCO, 220V kompletny     |
|    | PST | 1041 | Tłok + sworzeń; SK, otwór 3,17 mm; + 0,50 mm                |    | COL | 1000 | Cewka elektromag. ALCO, 220V               |
| 20 | PIN | 1020 | Sworzeń tłoka RH, L = 56,7 mm $\phi$ = 19 mm                |    |     |      |                                            |
|    | PIN | 1030 | Sworzeń tłoka RJ, L = 62,4 mm $\phi$ = 19 mm                |    |     |      |                                            |
|    | PIN | 1040 | Sworzeń tłoka SK, L = 67,7 mm $\phi$ = 19 mm                |    |     |      |                                            |